





ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

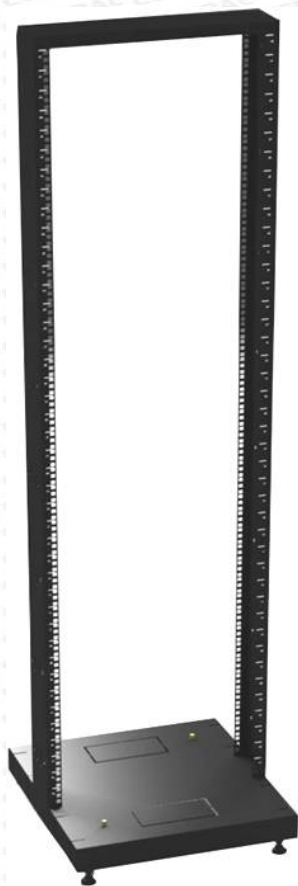

STAND RACKS 19"

32U-42U

Τα STAND RACKS 19" (**Open**) "εσωτερικού χώρου" παρέχουν σύγχρονη σχεδίαση υψηλή ποιότητα και αισθητική σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Δομημένης Καλωδίωσης (τηλεφωνικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, data). Τοποθετούνται σε Computer Rooms – Data Centers κ.λ.π.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις **Διεθνείς** Προδιαγραφές:

- ✓ EIA 310-D
- ✓ EN 50174-1:2009+A1:2011
- ✓ IEC 60297
- ✓ IEC 60207-3
- ✓ IEC 297-1/2
- ✓ ISO 8130-3-5:1992
- ✓ DIN EN 12532:1999
- ✓ 89/336 EEC EMC
- ✓ DIN 41494 Part 7 και Part 8
- ✓ DIN 41491 Part 1
- ✓ EN 60950-1
- ✓ CEA-310-E
- ✓ BS 5954
- ✓ IEC 61587-1-2
- ✓ EN 62262



Καλύπτεται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας **ISO 9001** και περιβαλλοντικής διαχείρισης **14001**

KRONE


CENTRAL

- Το STAND RACK (OPEN) είναι **"διαιρούμενα-επεκτάσιμα"** (ικρίωμα διπλό 19").



- Διαθέτει 4 Ρυθμιζόμενους **ρευγαλατόρους** επιδαπέδιας βάσης στήριξης
- Δυνατότητα "προαιρετικής" τοποθέτησης για βοηθητικές ρόδες στήριξης Κωδ: 80-83-424/C.

• Κεντρικό σημείο **γείωσης**.

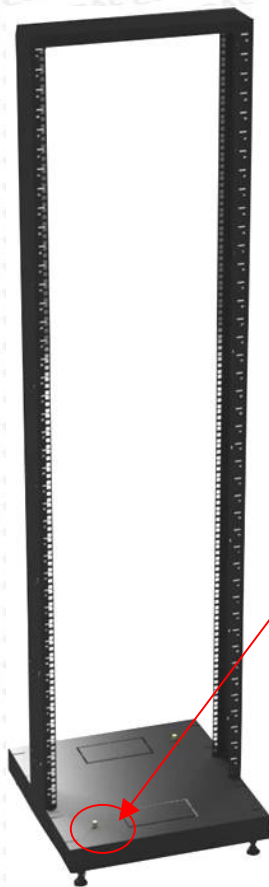


- Τοποθέτηση **εξαρτημάτων** "εμπρός & πίσω" στο ικρίωμα 19" και με **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**.




Διαστάσεις πλαισίου βάσης

Μήκος **51cm**

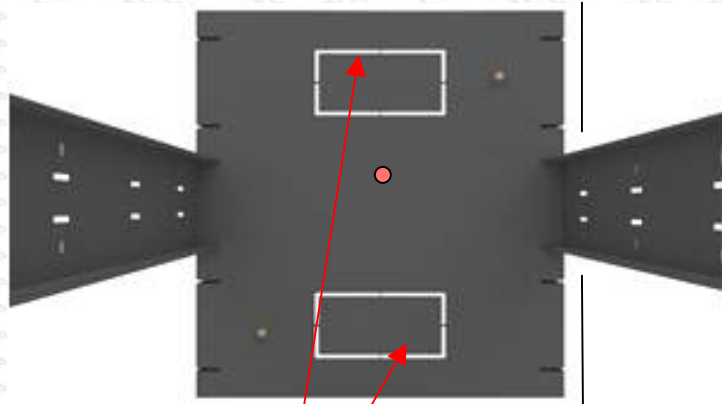

Πλάτος
53,5cm

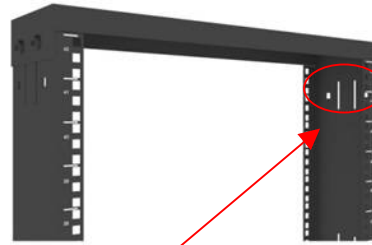

- Διαθέτει **πλαινές σχισμές** (ανοίγματα) για την στήριξη (δέσιμο) των οριζόντιων και κατακόρυφων καλωδίων.

- “Προαιρετική” τοποθέτηση κατακόρυφων πλαινών οδηγών διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων 1U. Κωδ: 80-83-506/C

Αφαιρούμενα **κεντρικά πλαίσια** κατακόρυφης διέλευσης καλωδίων

Βαφή: Ηλεκτροστατική **πολυεστερικής** πούδρας **Ανθρακί** RAL 9004
Υλικό: Λαμαρίνα πάχους $\approx 1.5\text{mm}$ (**αντοχή στα στατικά φορτία**)

Κωδικός	Περιγραφή		
5000 1 350 32/C	Stand Rack 19" (Ανοιχτό)	32U	Ύψος 1600mm
5000 1 350 42/C	Stand Rack 19" (Ανοιχτό)	42U	Ύψος 2000mm